

Henvisninger:

K10_H1_EX_N01 - Koordinerende ledningsplan
K08_H1_EKL_N01 - VVS og Ventilations Kælder
K08_H1_EST_N01 - VVS og Ventilations Stue
K09_H1_EF_N01 - Fundamentsplan
K09_H5_EF_N01 - Fundamentsdetaljer


NOTE:

- Generel gulvkote i kælder FG = 8.800
- Ubenævnte ledninger er ø110 PP
- Ubenævnte drænledninger er Ø92/80
- Ubenævnte spulebrønde er ø315 PP
- Ubenævnte sandfangsbrønde er ø425 PP m. 70 liter sandfang inkl. vandlås
- Ubenævnte drænbrønde er ø315 PP, 30 liter
- Ubenævnte spildevandsledninger ligger med min. 20 ‰.
- Ubenævnte regnvandsledninger ligger med min. 10 ‰.
- Tørre regnvandsledninger ligger med min. 20 ‰.
- Ubenævnte drænledninger ligger med min. 5 ‰.

Signaturer:

- Kloak spildevandsledning
- Kloak drænledning
- Vandstik

- (xx) Installationer fra oversstående etage
GA Gulvafløb
FS Faldstamme spildevand
TN Tagnedløb
DB Drænbrønd
SB Spulebrønd
SF Sandfangsbrønd

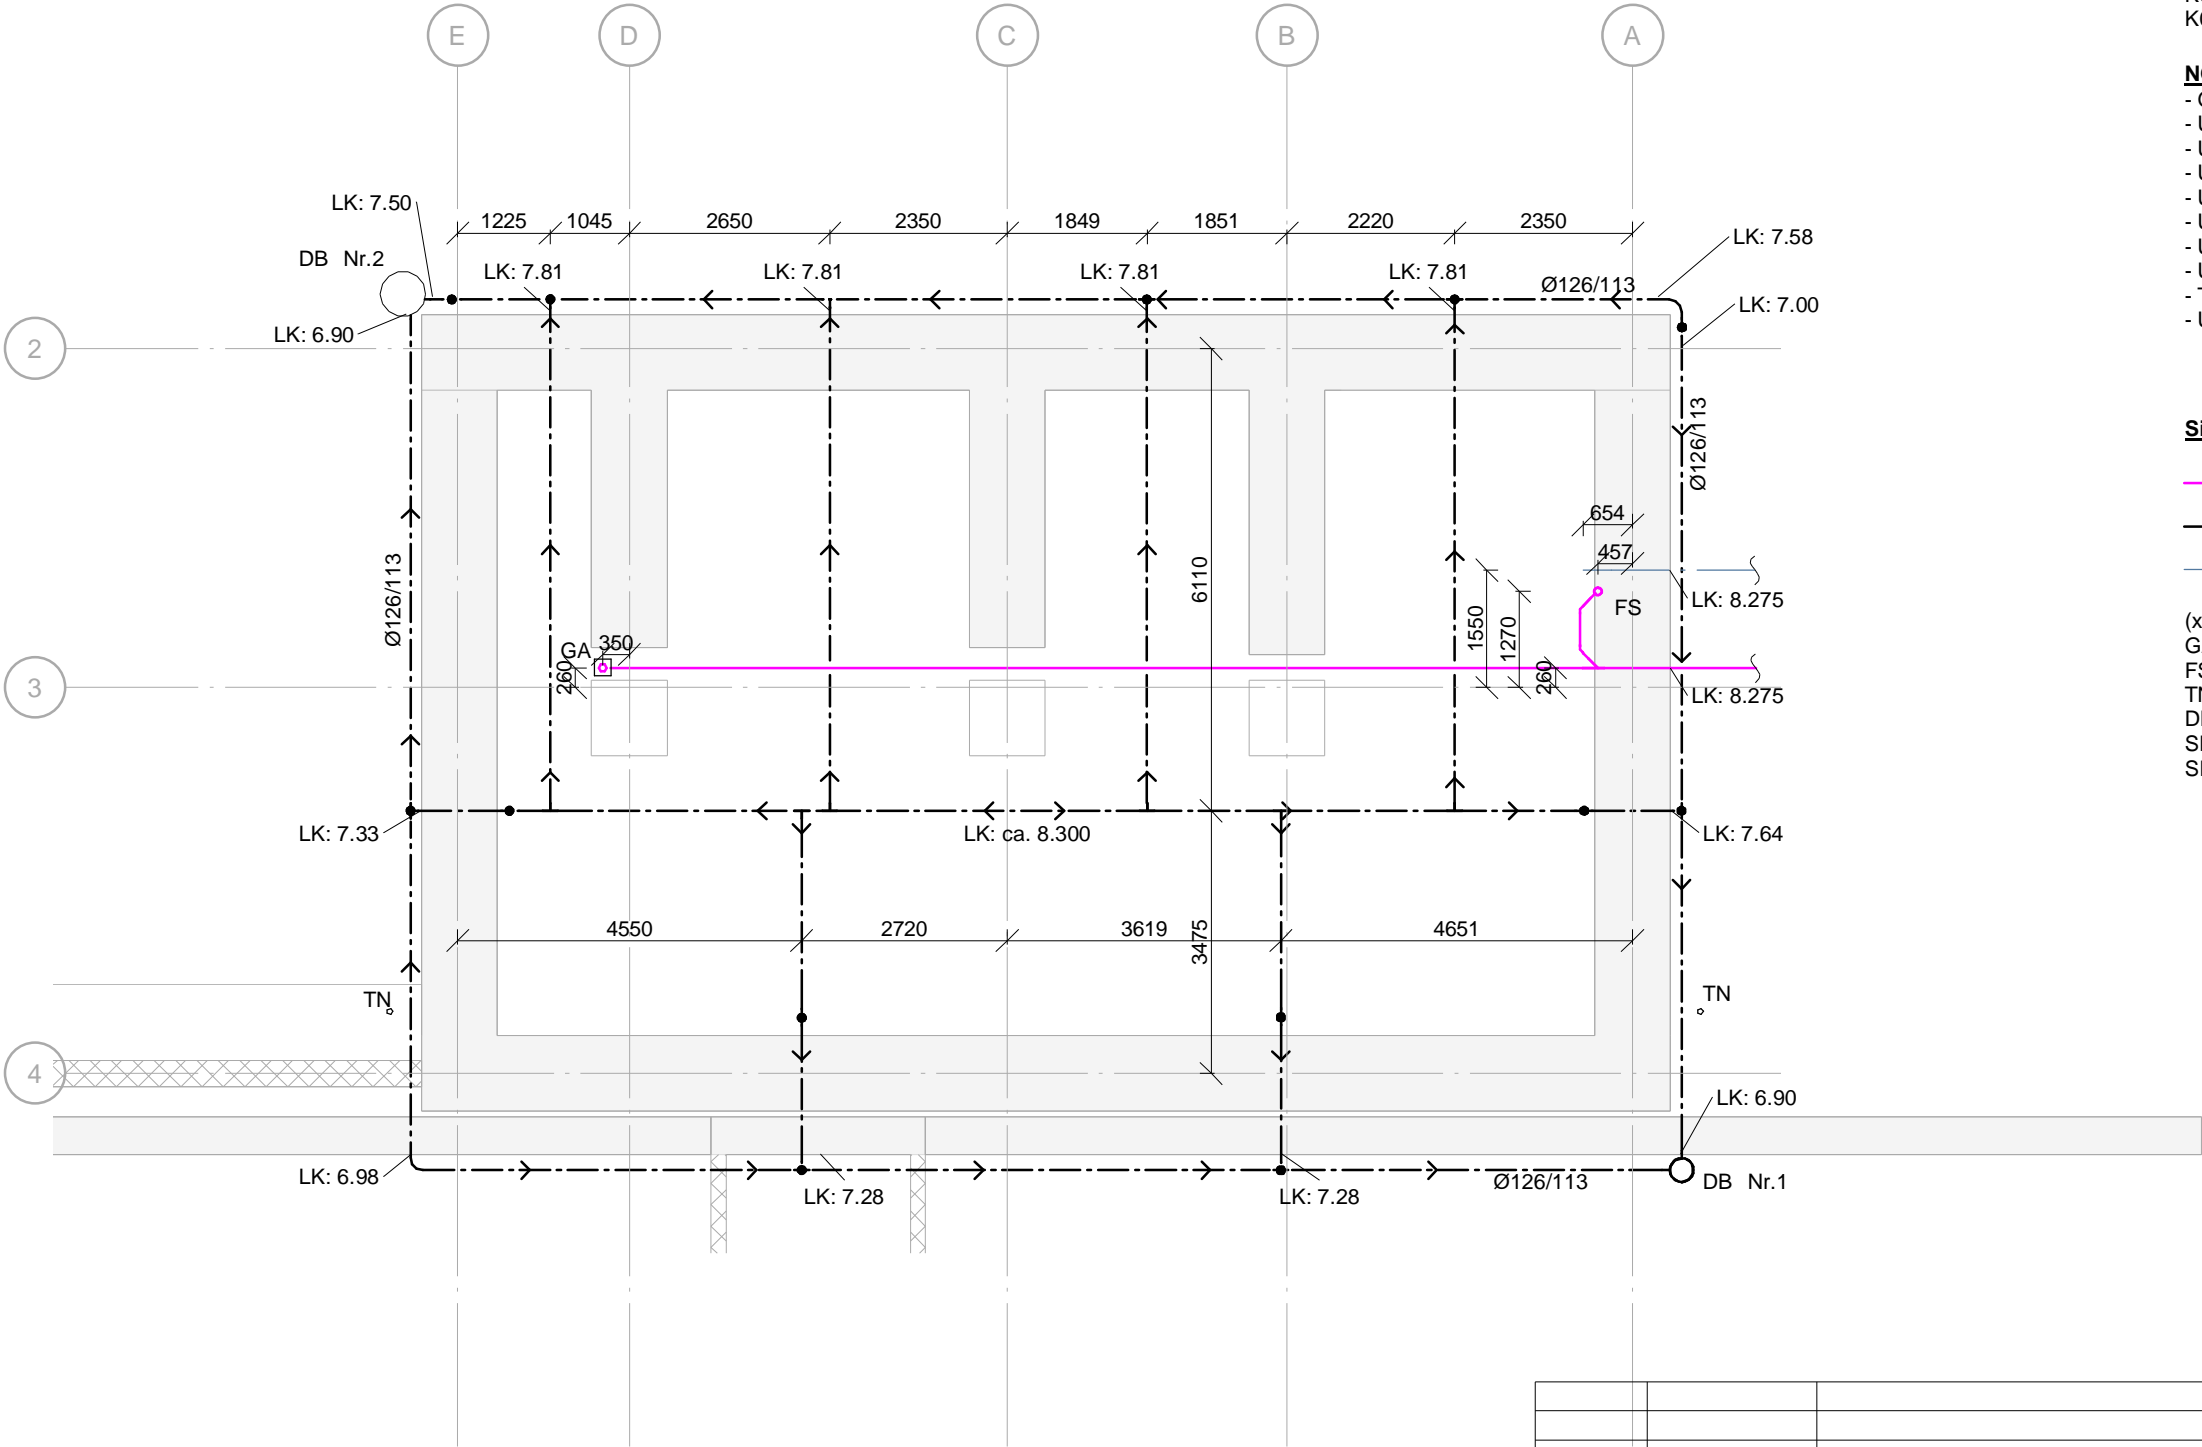

Rev.	Rev. dato	Bemærkning	Init.

Omlasterstation - Frederikssund

Emne:	Tegn. nr.:	Rev.:
Kloakplan	K08_H1_EF_N01	
Sag nr.: 2021072	Udført:	LKR
Mål: 1:100	Kontrol:	MTG
Dato: 2021.09.01	Fase:	Udbudsprojekt
Bygherre: I/S Vestforbrændig	Tlf: 23349416	
Arkitekt: LB Consult A/S	Tlf: 86 25 33 55	
Ingeniør: LB Consult A/S	Klostergade 30, 8000 Aarhus C	